



# System configuration diagram

## 灯具の配線距離


### 調光しない場合の配線

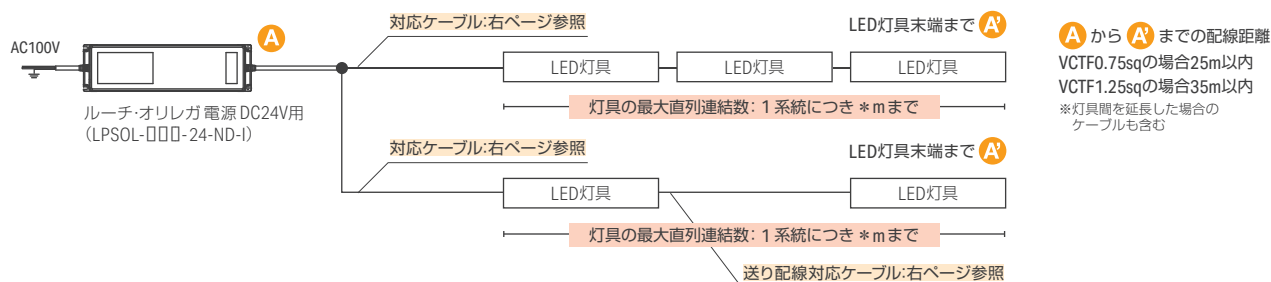


### 10 ステップコントローラーを使用する場合の配線

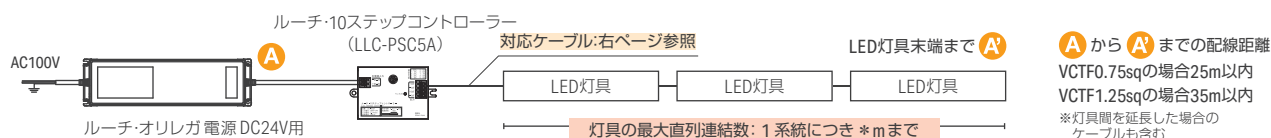

### 電源 1 台で調光する場合の配線

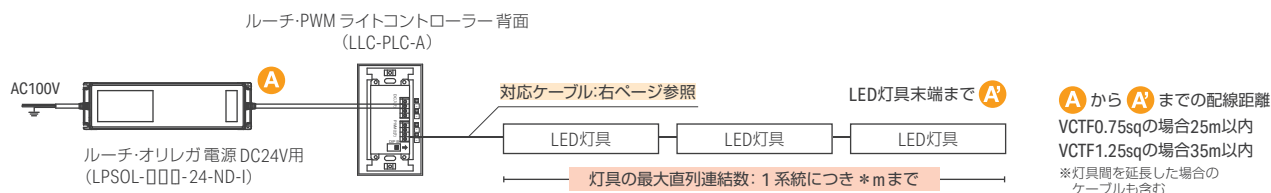

### 電源 2 台以上で調光する場合の配線

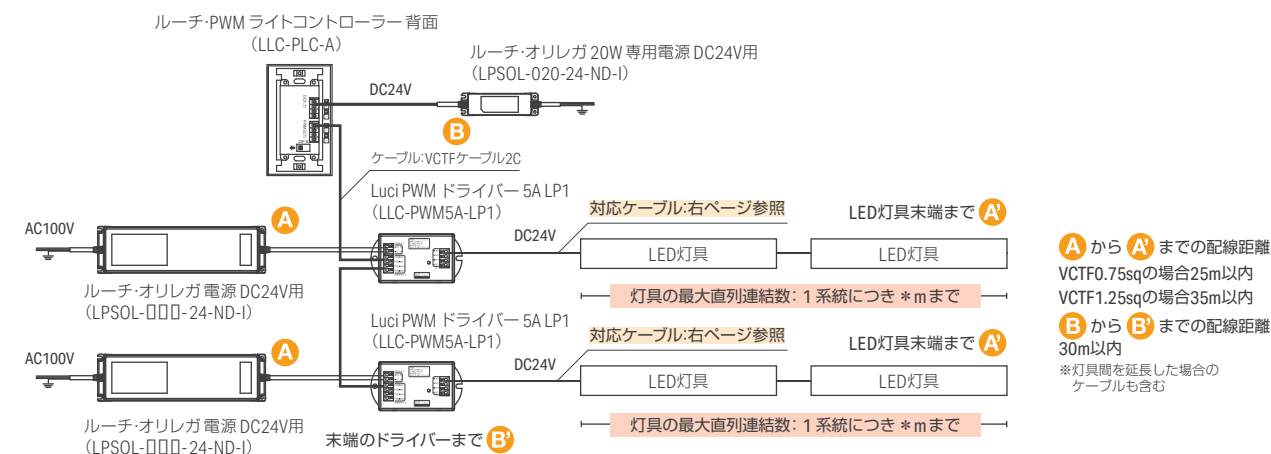

### 対応ドライバー・コントローラー

#### 後から調光



ルーチ・10ステップコントローラー  
型番 LLC-PSC5A サイズ W66 H110 D25 mm  
価格 ¥24,000  
導入後に明るさを簡単に調節できるコントローラー  
明るさは10%~100%の10段階

#### 電源 2 台以上で調光



ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A LP1  
型番 LLC-PWM5A-LP1 サイズ W56 H104 D24 mm  
価格 ¥18,000  
PWM調光信号を制御  
電源を2台以上使用して調光する場合

#### 調光スイッチ



ルーチ・PWM ライトコントローラー  
型番 LLC-PLC-A サイズ W70 H120 D44 mm  
価格 ¥28,000  
調光スイッチ  
電源1台までドライバー不要


その他ドライバー・他社製コントローラーのご使用も対応可能です。  
詳しくはHP「マッチング済み調光器配線システム図」ページを  
ご覧ください。



灯具と電源の接続（灯具側）

■配線をおこなう際、入力と出力に使用するケーブルには十分に注意をはらって選定してください。  
長いケーブルに電流を流すと抵抗などが原因で損失(発熱)を生じ、照度低下の可能性があります。

■ケーブルは束ねると放熱が悪くなり、非常に高温になります。  
束ねるときは負荷率(接続灯数)を下げて接続してください。

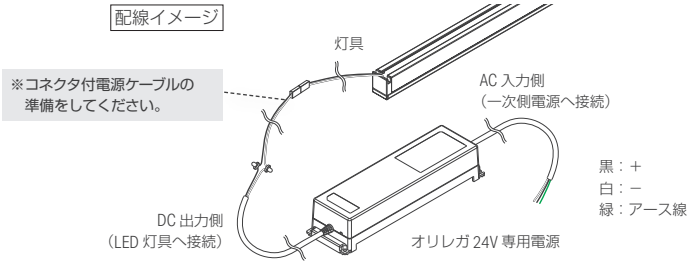

| 商品名                  | *：最大直列連結数 | 対応ケーブル                                   |
|----------------------|-----------|------------------------------------------|
| LSXK<br>シルクス K       | 6m        | SLコネクタ付電源ケーブル3000mm<br>(CAD-3000-MCNN-I) |
| LSXWK<br>シルクス ワイドK   | 6m        | SLコネクタ付電源ケーブル3000mm<br>(CAD-3000-MCNN-I) |
| LCEY<br>クレイドY        | 5m        | SLコネクタ付電源ケーブル3000mm<br>(CAD-3000-MCNN-I) |
| LCELY<br>クレイド lens Y | 5m        | SLコネクタ付電源ケーブル3000mm<br>(CAD-3000-MCNN-I) |
| LREY<br>レクタY         | 4.9m      | SLコネクタ付電源ケーブル3000mm<br>(CAD-3000-MCNN-I) |

※コネクタ付電源ケーブルの詳細につきましては、各商品ページのオプション品をご覧ください。